


# รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบด้านความเค็มของ กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหมุนสูง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2563

จากสถานการณ์น้ำทะเลหมุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกร้ำเข้ามาส่งผลต่อกุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขางานบ่อ บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ชัยบุรี ตะวันออก ปากพนัง และสายบุรี

## กปภ.สาขา 9 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหมุน

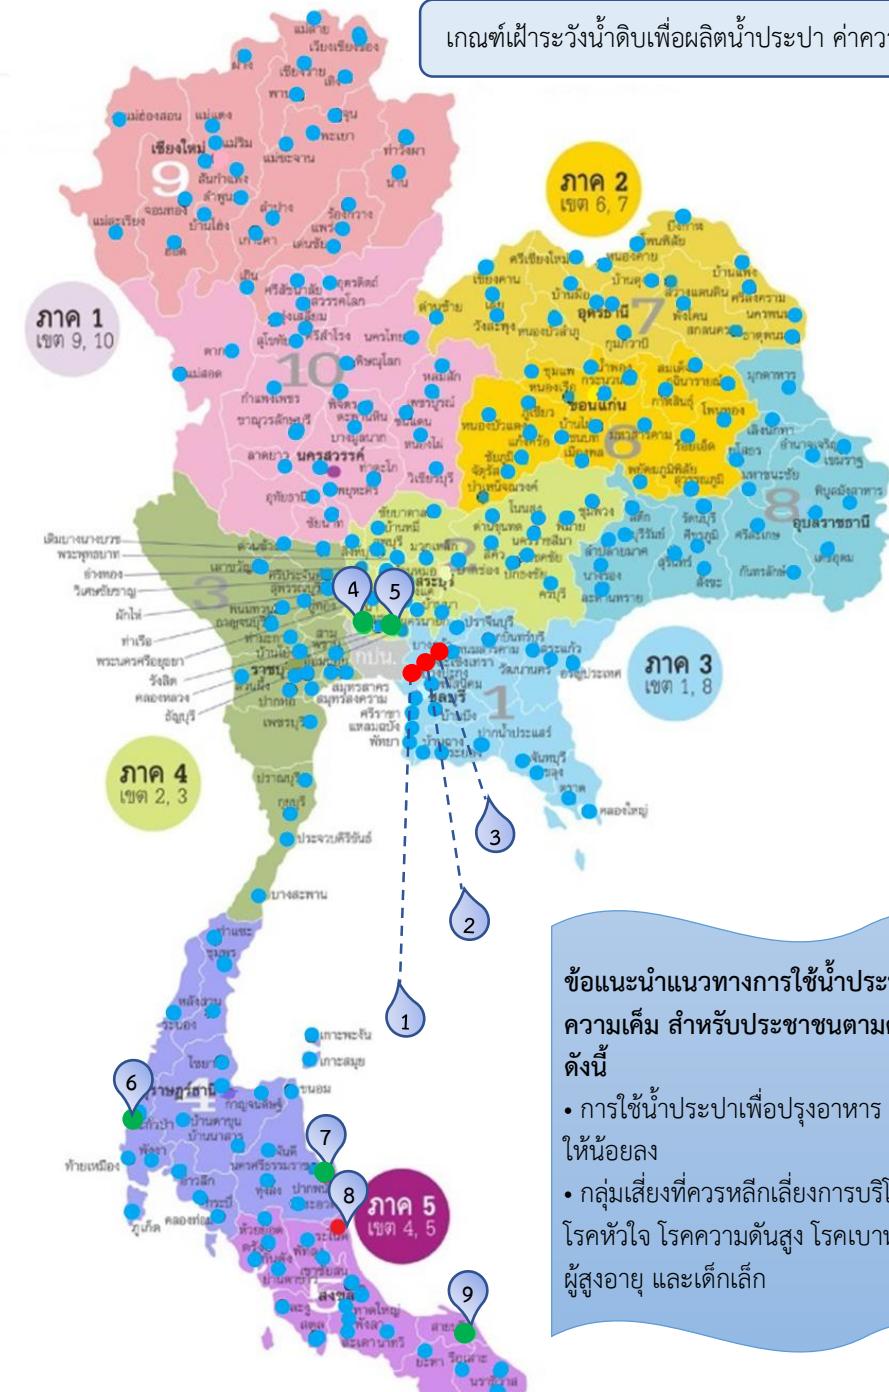

### หมายเหตุ

- กปภ.สาขา
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหมุนสูง
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

## ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ตั้งแต่ 12 - 18 ธ.ค. 2563

### กปภ.1 (ภาค 3)

#### 1 กปภ.สาขางานบ่อ

- สารพักน้ำดิบบางบ่อ (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ชัยนาทชิต)
- ค่าความเค็ม **1.26 – 1.92** กรัม/ลิตร

#### 2 กปภ.สาขางานคล้า


- : คลองพระองค์ชัยนาทชิต
- ค่าความเค็ม **0.60 – 0.80** กรัม/ลิตร

#### 3 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

- : คลองท่าไ่ย
- ค่าความเค็ม **0.53 – 0.65** กรัม/ลิตร

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบที่เฝ้าระวัง

กปภ.1 (ภาค 3) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 – 18 ธ.ค. 2563

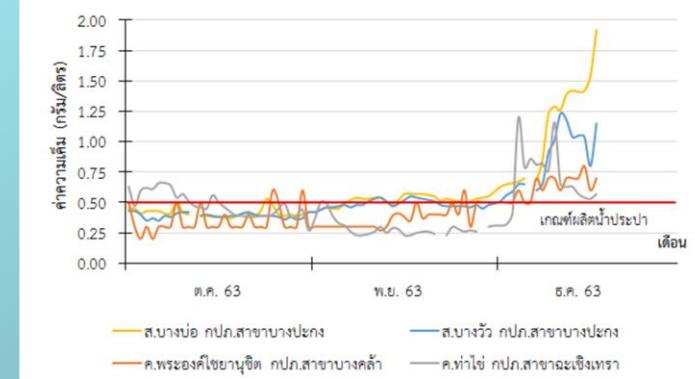

### กปภ.2 (ภาค 4)

#### 4 กปภ.สาขาปทุมธานี


- : แม่น้ำเจ้าพระยา
- ค่าความเค็ม **0.18 – 0.21** กรัม/ลิตร

#### 5 กปภ.สาขาชัยบุรี

- : คลองระพีพัฒน์
- ค่าความเค็ม **0.17** กรัม/ลิตร

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบที่เฝ้าระวัง

กปภ.2 (ภาค 4) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 – 18 ธ.ค. 2563

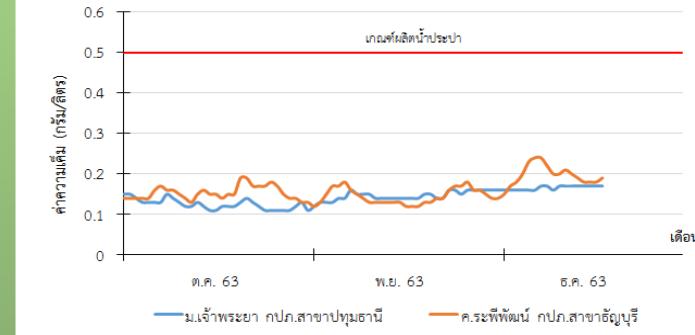

### กปภ.4 และ 5 (ภาค 5)

#### 6 กปภ.สาขาตะวันออก\*

- : คลองทุ่งมะพร้าว \*ข้อมูลถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2563
- ค่าความเค็ม **0.03** กรัม/ลิตร

#### 7 กปภ.สาขาปากพนัง

- : แม่น้ำปากพนัง
- ค่าความเค็ม **0.08 – 0.12** กรัม/ลิตร

#### 8 กปภ.สาขาระโนด


- : ทะเลสาบสงขลา
- ค่าความเค็ม **0.98 – 1.27** กรัม/ลิตร

#### 9 กปภ.สาขาสายบุรี

- : แม่น้ำสายบุรี
- ค่าความเค็ม **0.01 – 0.02** กรัม/ลิตร

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบที่เฝ้าระวัง

กปภ.4 และ 5 (ภาค 5) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 – 18 ธ.ค. 2563

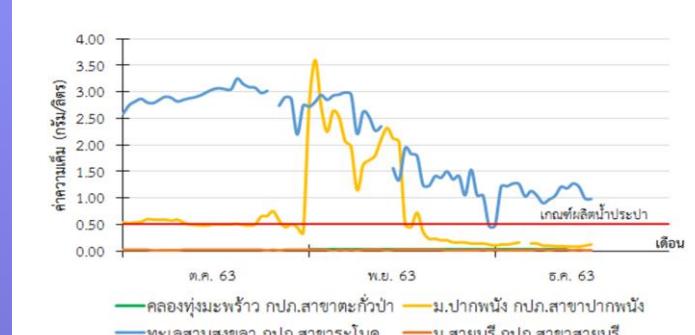

เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขาปทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.

กปภ.สาขางานบ่อ บางคล้า ฉะเชิงเทรา ชัยบุรี ตะวันออก ปากพนัง และสายบุรี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.

\* หมายเหตุ ที่มาของข้อมูลคุณภาพน้ำ : กปภ.สาขา และ งานควบคุมคุณภาพน้ำ



ตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบปัจจุบันและย้อนหลังที่เว็บไซต์ <http://tele-wrd.pwa.co.th/lab/>

รายงานโดย งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค