


รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบด้านความเค็มของ กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหมุนสูง ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 มกราคม 2564

จากสถานการณ์น้ำทะเลหมุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกร้ำเข้ามาส่งผลต่อกุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขางปง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ชัยบุรี ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี

กปภ.สาขา 9 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหมุน

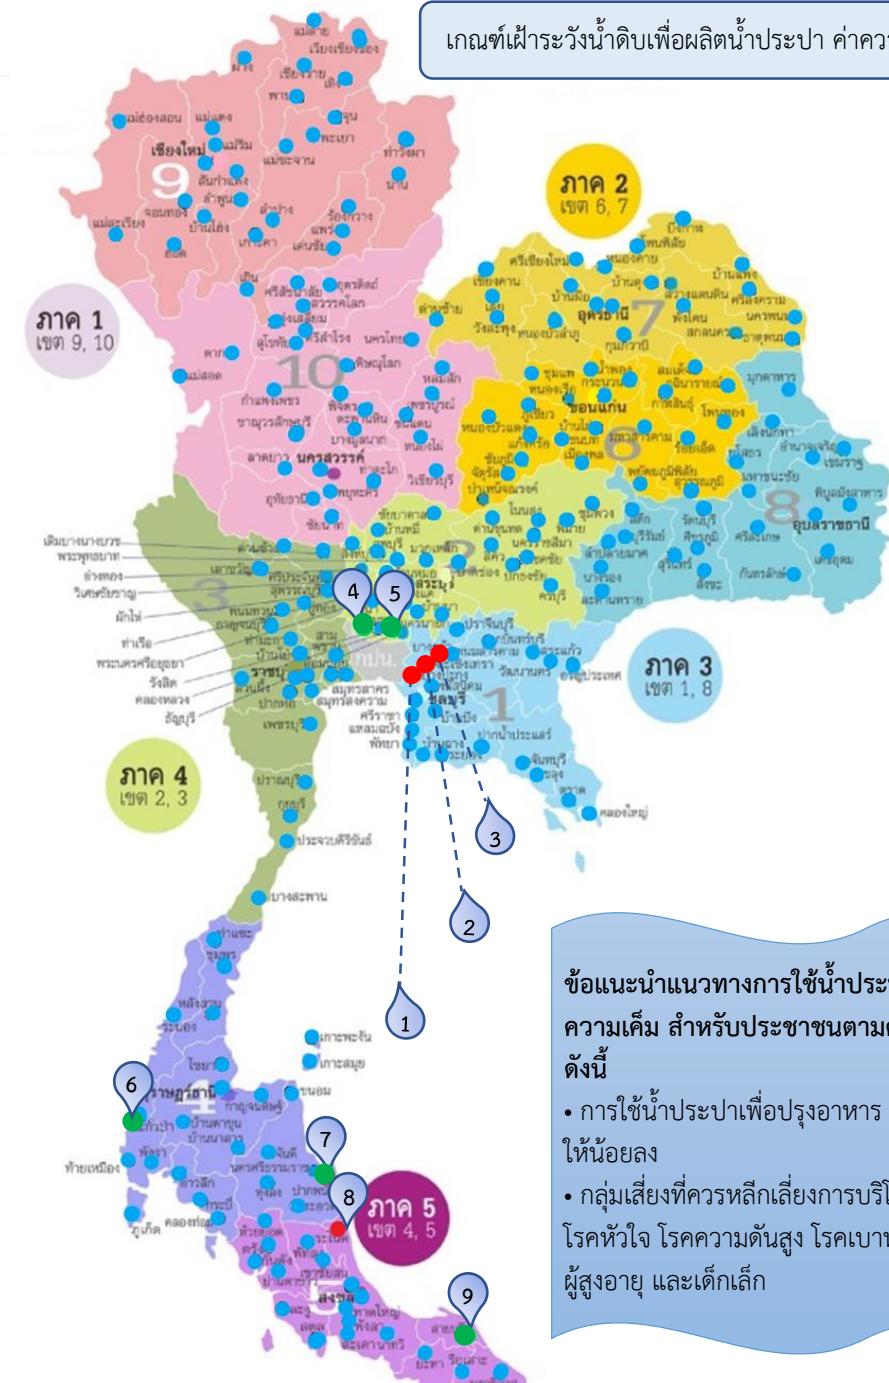

หมายเหตุ

- กปภ.สาขา
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหมุนสูง
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ตั้งแต่ 2 - 8 ม.ค. 2564

กปภ.ข.1 (ภาค 3)

1 กปภ.สาขางปง

- สร后排น้ำดิบบางปอ (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ชัยนาทชิต)
ค่าความเค็ม **2.32 – 3.00** กรัม/ลิตร

- สร后排น้ำดิบบางวัว (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ชัยนาทชิตและน้ำดิบเอกชน)
ค่าความเค็ม **0.77 – 1.15** กรัม/ลิตร

2 กปภ.สาขางปง

- คลองพระองค์ชัยนาทชิต


ค่าความเค็ม **0.90 – 1.50** กรัม/ลิตร

3 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

- คลองท่าไชยวัฒนาราม

ค่าความเค็ม **0.30 – 0.52** กรัม/ลิตร

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบที่เฝ้าระวัง กปภ.ข.1 (ภาค 3) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 8 ม.ค. 2564

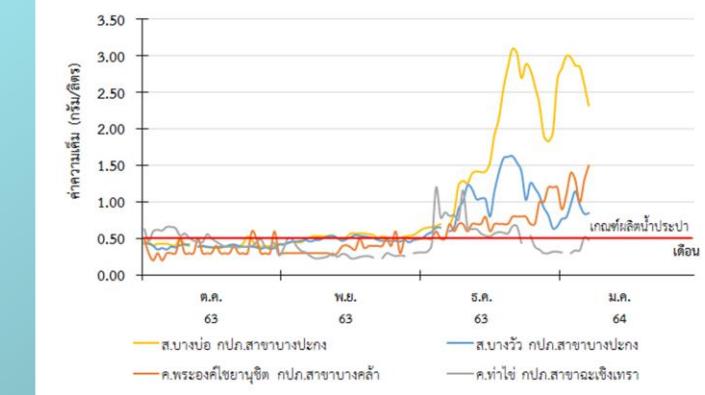

กปภ.ข.2 (ภาค 4)

4 กปภ.สาขาปทุมธานี

- แม่น้ำเจ้าพระยา


ค่าความเค็ม **0.15 – 0.17** กรัม/ลิตร

5 กปภ.สาขาชัยบุรี

- คลองราชพัฒนา

ค่าความเค็ม **0.16 – 0.17** กรัม/ลิตร

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบที่เฝ้าระวัง กปภ.ข.2 (ภาค 4) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 8 ม.ค. 2564

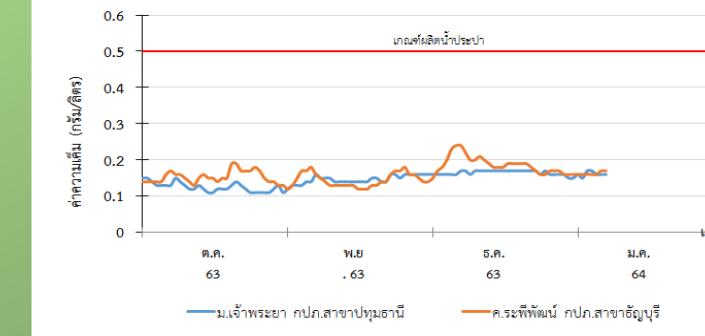

กปภ.ข.4 และ 5 (ภาค 5)

6 กปภ.สาขาตะกั่วป่า*

- คลองทุ่งมะพร้าว

ค่าความเค็ม **0.03** กรัม/ลิตร

7 กปภ.สาขาปากพนัง

- แม่น้ำปากพนัง

ค่าความเค็ม **0.16 – 0.27** กรัม/ลิตร

8 กปภ.สาขาระโนด

- คลองสาบสงขลา


ค่าความเค็ม **0.35 – 0.60** กรัม/ลิตร

9 กปภ.สาขาสายบุรี

- แม่น้ำสายบุรี

ค่าความเค็ม **0.01** กรัม/ลิตร

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบที่เฝ้าระวัง กปภ.ข.4 และ 5 (ภาค 5) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 8 ม.ค. 2564

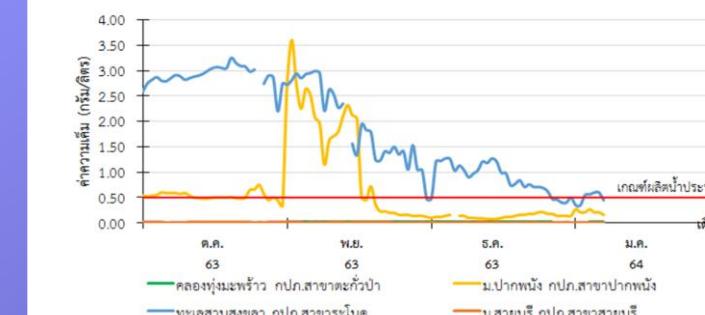

เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขาปทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.

กปภ.สาขางปง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ชัยบุรี ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.

* หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลคุณภาพน้ำ : กปภ.สาขา และ งานควบคุมคุณภาพน้ำ



ตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบปัจจุบันและย้อนหลังที่เว็บไซต์ <http://tele-wrd.pwa.co.th/lab/>

รายงานโดย งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค