


จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาส่งผลต่อคุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ บางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อยุธยา ตะกั่วป่า และปากพนัง

## กปภ.สาขา 7 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหนุน

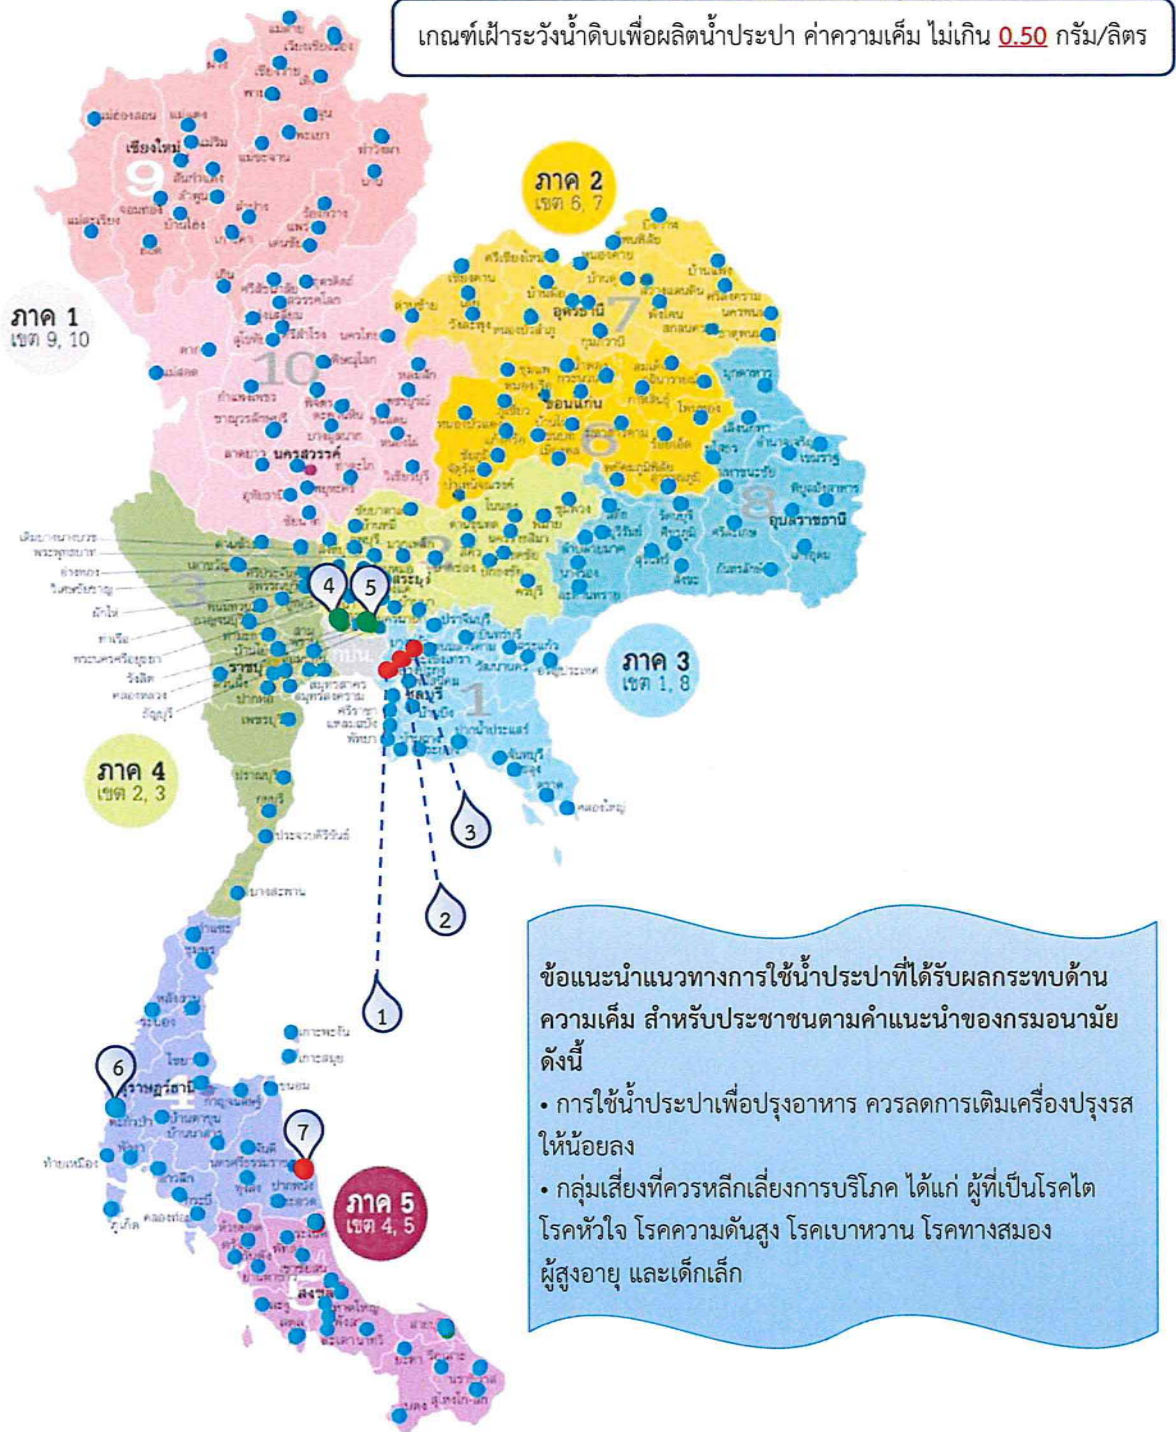


ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม สำหรับประชาชนตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้

- การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
- กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก


- หมายเหตุ
- กปภ.สาขา
  - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
  - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

### ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบรายวัน ตั้งแต่ 15 - 21 พ.ค. 2564


- #### กปภ.ข.1
- 1 กปภ.สาขาบางปะกง
    - สระพักน้ำดิบบางป่อ (รับน้ำดิบจากคลองพระองศ์ไชยานุชิต) ค่าความเค็ม **0.83 - 0.93** กรัม/ลิตร
    - สระพักน้ำดิบบางวัว (รับน้ำดิบจากคลองพระองศ์ไชยานุชิตและน้ำดิบเอกชน) ค่าความเค็ม **0.42 - 0.49** กรัม/ลิตร
  - 2 กปภ.สาขาบางคล้า : คลองพระองศ์ไชยานุชิต ค่าความเค็ม **0.42 - 0.66** กรัม/ลิตร
  - 3 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา : คลองท่าไข่ ค่าความเค็ม **0.84 - 1.04** กรัม/ลิตร

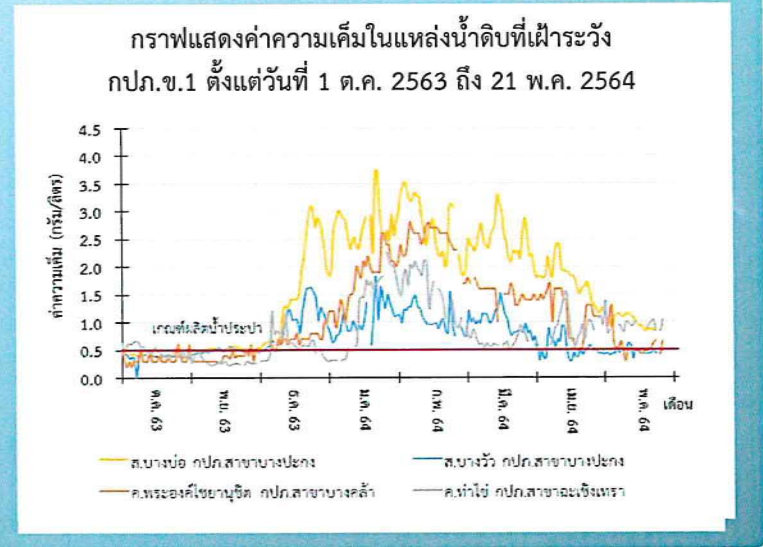

- #### กปภ.ข.2
- 4 กปภ.สาขापทุมธานี : แม่น้ำเจ้าพระยา ค่าความเค็ม **0.16 - 0.17** กรัม/ลิตร
  - 5 กปภ.สาขาอยุธยา : คลองชลประทาน 13 ค่าความเค็ม **0.14 - 0.25** กรัม/ลิตร

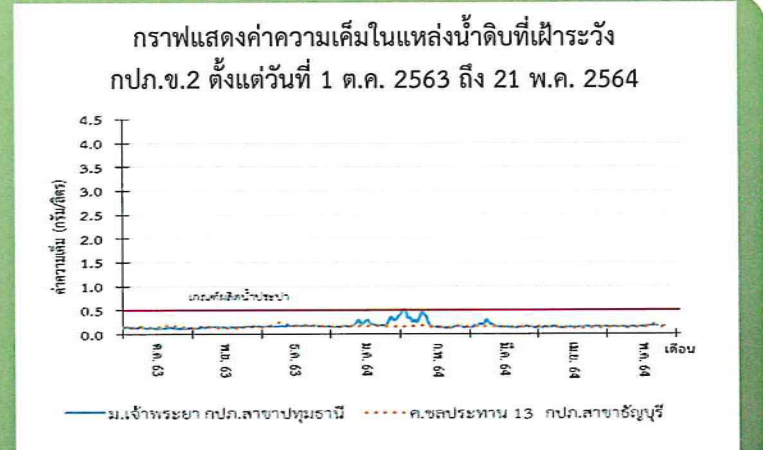

- #### กปภ.ข.4
- 6 กปภ.สาขาตะกั่วป่า : คลองทุ่งมะพร้าว ค่าความเค็ม **0.07** กรัม/ลิตร (ข้อมูลถึง วันที่ 26 เม.ย.2564)
  - 7 กปภ.สาขาปากพนัง : แม่น้ำปากพนัง ค่าความเค็ม **0.52 - 0.57** กรัม/ลิตร

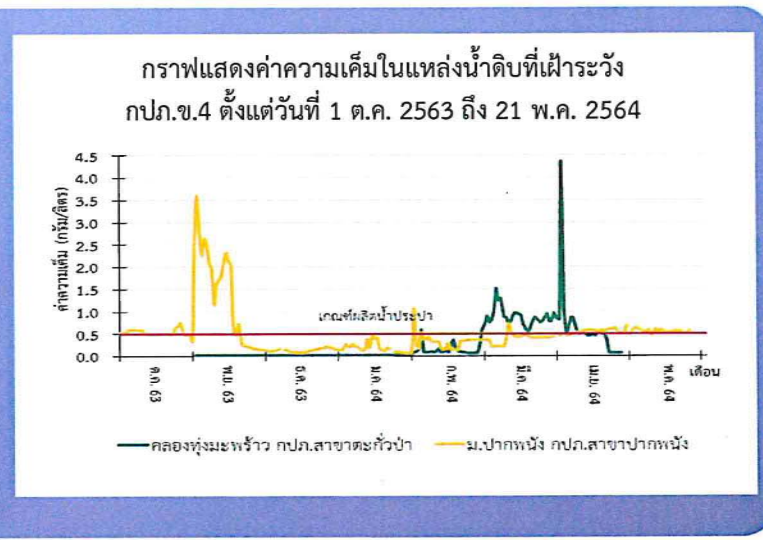

เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขापทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.  
กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา อยุธยา ตะกั่วป่า และปากพนัง เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.