


จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อยุธยา ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี

กปภ.สาขา 9 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหนุน

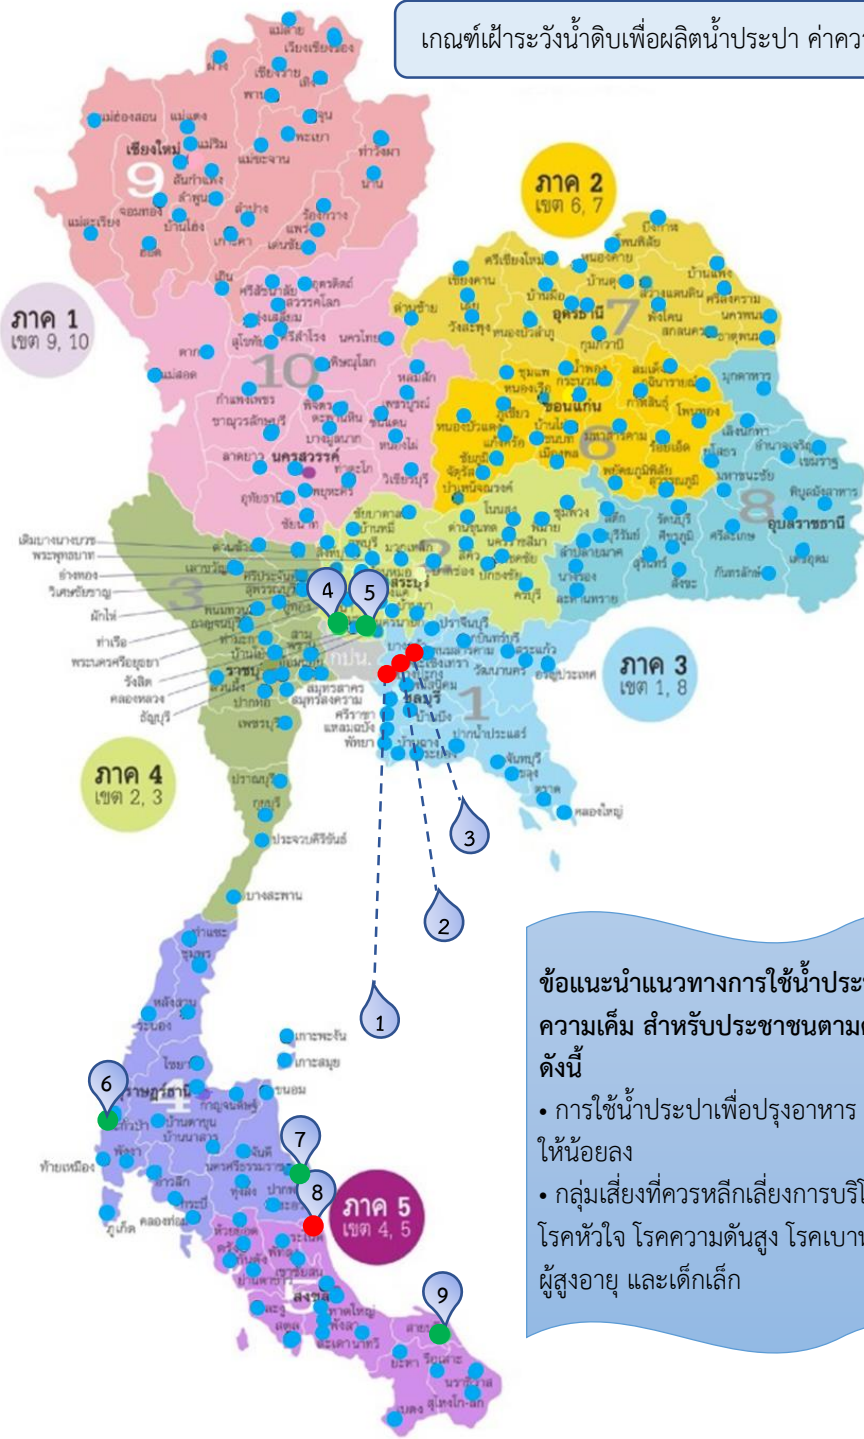

เกณฑ์เฝ้าระวังน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ค่าความเค็ม ไม่เกิน **0.50** กรัม/ลิตร


ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม สำหรับประชาชนตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้

- การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
- กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก


- หมายเหตุ
- กปภ.สาขา
 - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
 - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ตั้งแต่ 23 - 29 ม.ค. 2564


- #### กปภ.ข.1 (ภาค 3)
- 1 กปภ.สาขาบางปะกง
 - สระพักน้ำดิบบางบ่อ (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต) ค่าความเค็ม **2.47 - 2.98** กรัม/ลิตร
 - สระพักน้ำดิบบางวัว (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิตและน้ำดิบเอกชน) ค่าความเค็ม **1.10 - 1.50** กรัม/ลิตร
 - 2 กปภ.สาขาบางคล้า : คลองพระองค์ไชยานุชิต
ค่าความเค็ม **2.00 - 2.60** กรัม/ลิตร
 - 3 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา : คลองท่าไข่
ค่าความเค็ม **1.56 - 2.27** กรัม/ลิตร

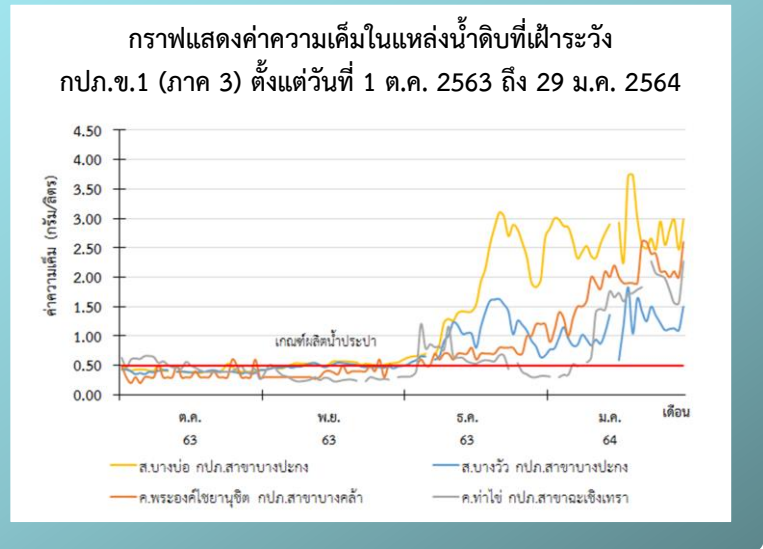

- #### กปภ.ข.2 (ภาค 4)
- 4 กปภ.สาขापทุมธานี : แม่น้ำเจ้าพระยา
ค่าความเค็ม **0.20 - 0.42** กรัม/ลิตร
 - 5 กปภ.สาขาอยุธยา : คลองระพีพัฒน์
ค่าความเค็ม **0.16 - 0.17** กรัม/ลิตร

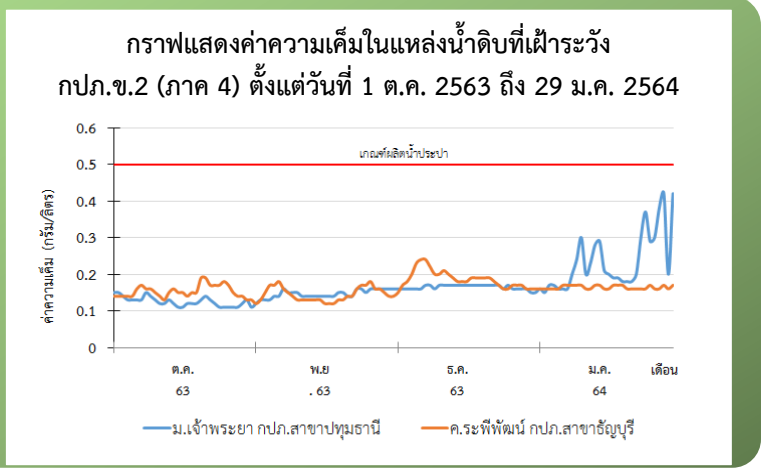

- #### กปภ.ข.4 และ 5 (ภาค 5)
- 6 กปภ.สาขาตะกั่วป่า : คลองทุ่งมะพร้าว
ค่าความเค็ม **0.04** กรัม/ลิตร*
 - 7 กปภ.สาขาปากพนัง : แม่น้ำปากพนัง
ค่าความเค็ม **0.07 - 0.09** กรัม/ลิตร
 - 8 กปภ.สาขาระโนด : ทะเลสาบสงขลา
ค่าความเค็ม **0.14 - 0.53** กรัม/ลิตร
 - 9 กปภ.สาขาสายบุรี : แม่น้ำสายบุรี
ค่าความเค็ม **0.01 - 0.02** กรัม/ลิตร

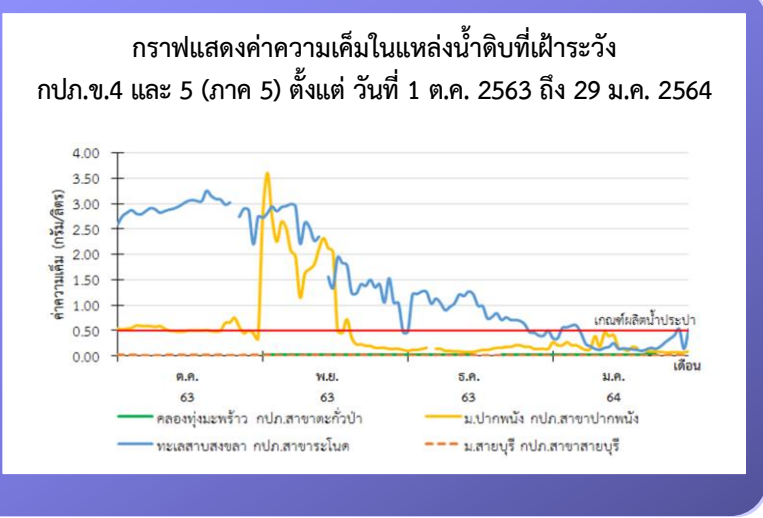

หมายเหตุ * ข้อมูลถึงวันที่ 24 ม.ค. 2564
เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขापทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.
กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา อยุธยา ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.