


จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อยุธยา ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี

## กปภ.สาขา 9 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหนุน

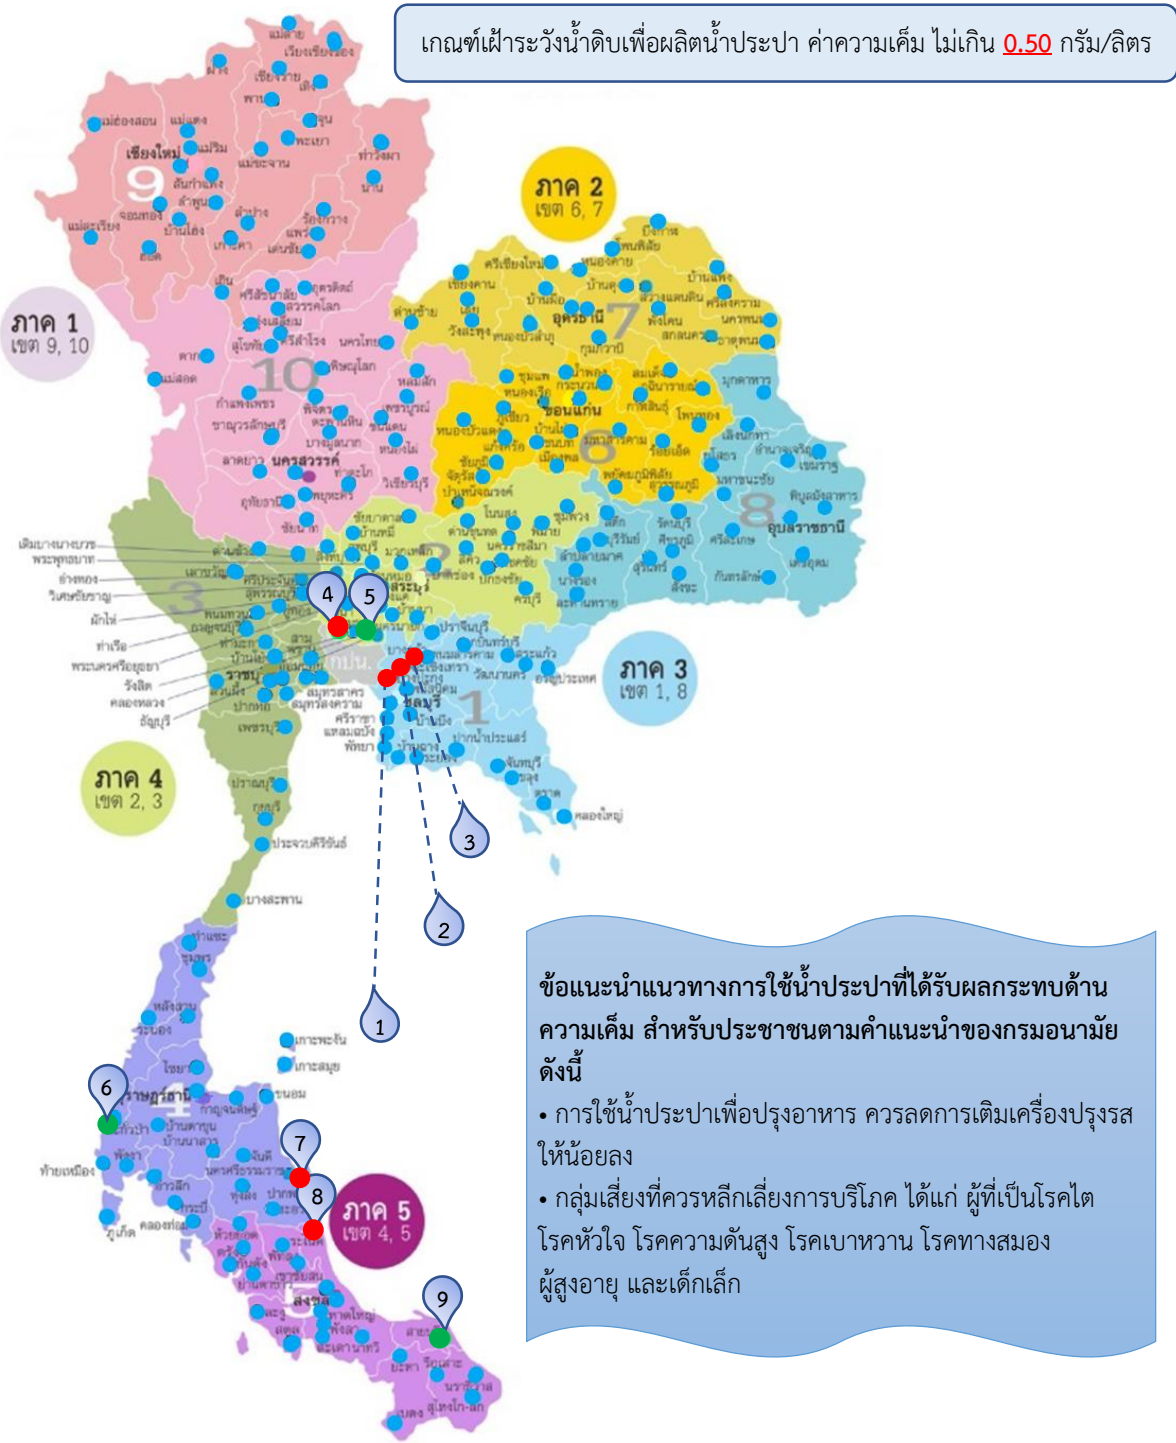

ขอแนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม สำหรับประชาชนตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้


- การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
- กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

- หมายเหตุ
- กปภ.สาขา
  - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
  - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

## ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ตั้งแต่ 30 ม.ค. 2564 ถึง 5 ก.พ. 2564


### กปภ.ข.1 (ภาค 3)

- 1 กปภ.สาขาบางปะกง
  - สระพักน้ำดิบบางบ่อ (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต) ค่าความเค็ม **3.18 - 3.52** กรัม/ลิตร
  - สระพักน้ำดิบบางวัว (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิตและน้ำดิบเอกชน) ค่าความเค็ม **0.99 - 1.47** กรัม/ลิตร
- 2 กปภ.สาขาบางคล้า : คลองพระองค์ไชยานุชิต  
ค่าความเค็ม **2.20 - 2.80** กรัม/ลิตร
- 3 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา : คลองท่าไข่  
ค่าความเค็ม **1.48 - 2.10** กรัม/ลิตร

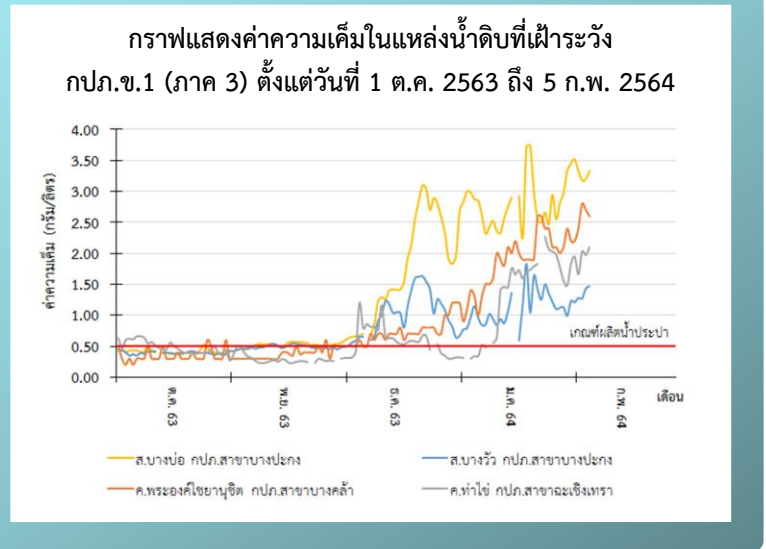


### กปภ.ข.2 (ภาค 4)

- 4 กปภ.สาขापทุมธานี : แม่น้ำเจ้าพระยา  
ค่าความเค็ม **0.24 - 0.52** กรัม/ลิตร
- 5 กปภ.สาขาอยุธยา : คลองระพีพัฒน์  
ค่าความเค็ม **0.16 - 0.18** กรัม/ลิตร

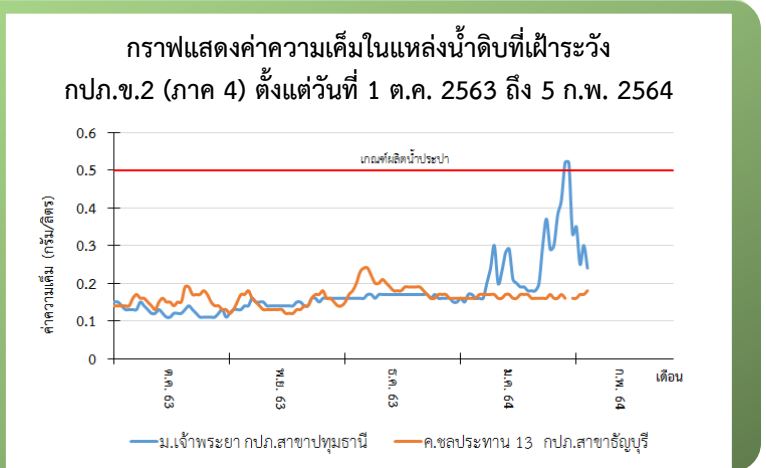

### กปภ.ข.4 และ 5 (ภาค 5)

- 6 กปภ.สาขาตะกั่วป่า : คลองทุ่งมะพร้าว  
ค่าความเค็ม - กรัม/ลิตร\*
- 7 กปภ.สาขापากพนัง : แม่น้ำปากพนัง  
ค่าความเค็ม **0.18 - 1.06** กรัม/ลิตร
- 8 กปภ.สาขาระโนด : ทะเลสาบสงขลา  
ค่าความเค็ม **0.56 - 0.75** กรัม/ลิตร
- 9 กปภ.สาขาสายบุรี : แม่น้ำสายบุรี  
ค่าความเค็ม **0.02** กรัม/ลิตร

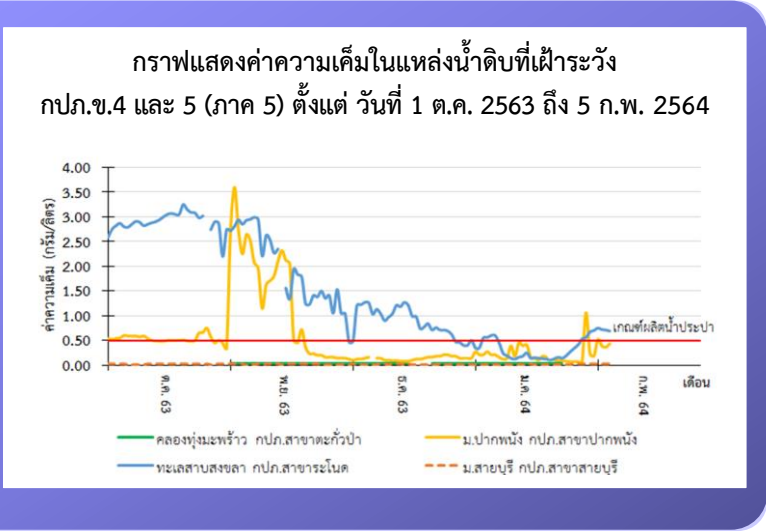

หมายเหตุ \* ข้อมูลถึงวันที่ 24 ม.ค. 2564  
เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขापทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.  
กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา อยุธยา ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.