


จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ บางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ัญบุรี ตะกั่วป่า และปากพนัง

กปภ.สาขา 7 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหนุน

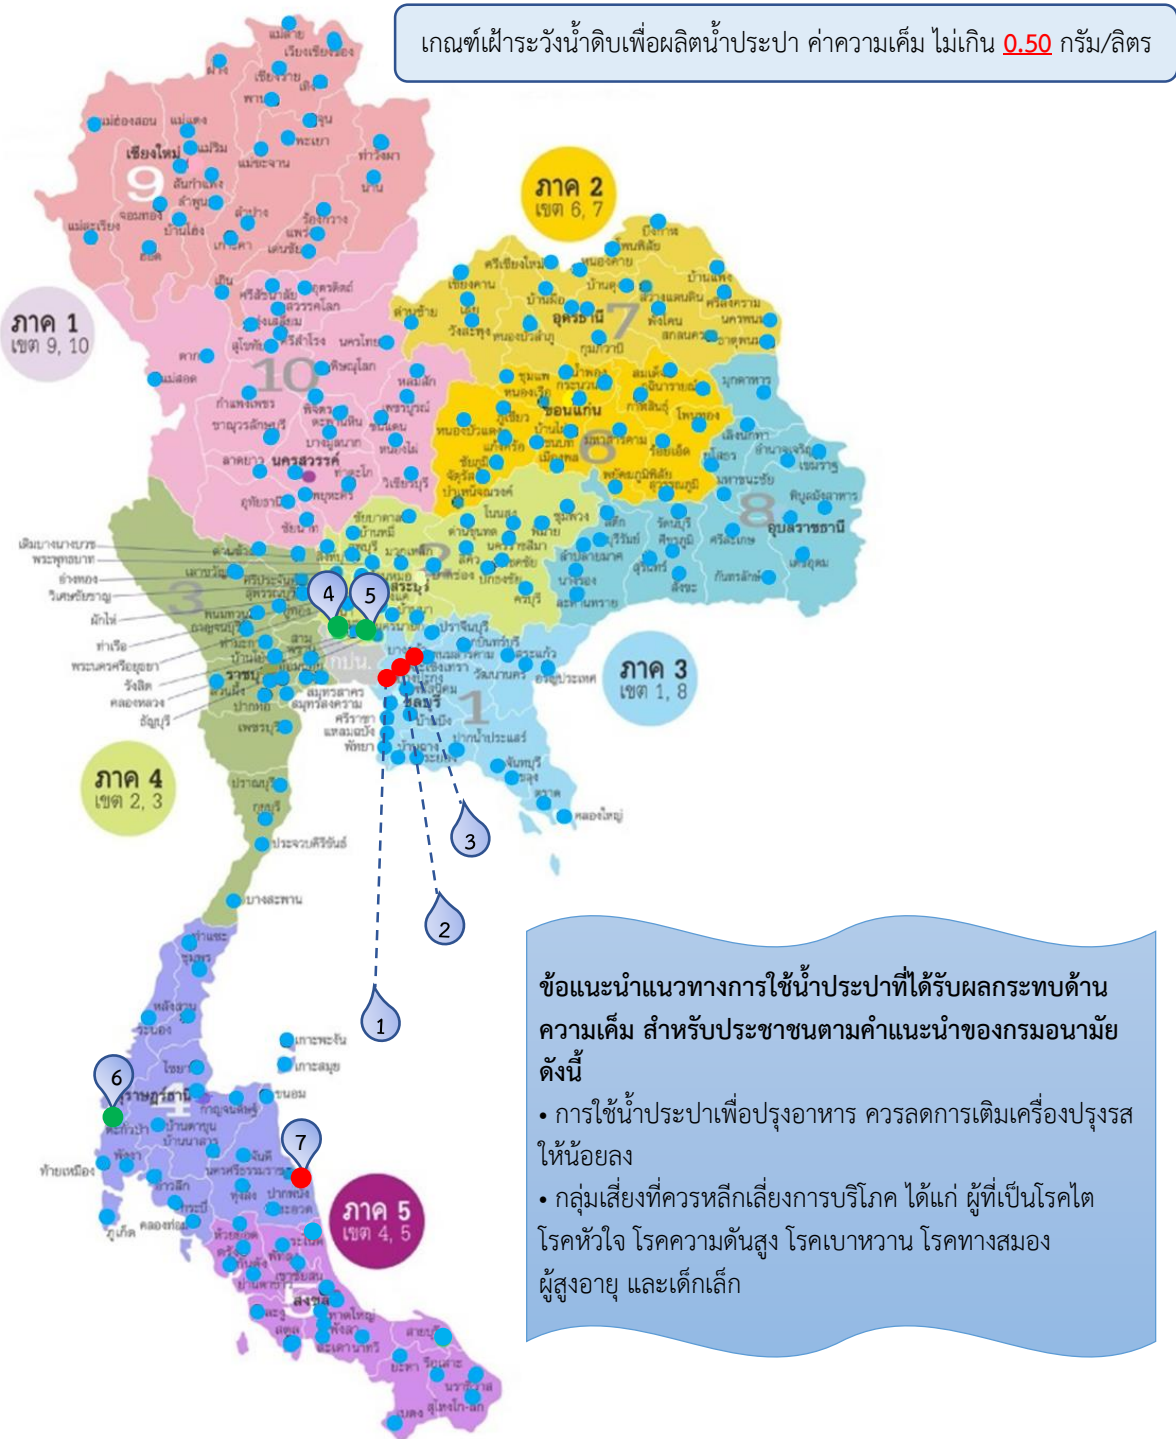

ขอแนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม สำหรับประชาชนตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้


- การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
- กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

หมายเหตุ


- กปภ.สาขา
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ตั้งแต่ 24 - 30 เม.ย. 2564


- กปภ.ข.1**
- กปภ.สาขาบางปะกง**
 - สระพักน้ำดิบบางบ่อ (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต) ค่าความเค็ม **1.08 - 1.31** กรัม/ลิตร
 - สระพักน้ำดิบบางวัว (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิตและน้ำดิบเอกขน) ค่าความเค็ม **0.41 - 0.52** กรัม/ลิตร
 - กปภ.สาขาบางคล้า** : คลองพระองค์ไชยานุชิต
ค่าความเค็ม **0.90 - 1.16** กรัม/ลิตร
 - กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา** : คลองท่าไข่
ค่าความเค็ม **0.80 - 1.38** กรัม/ลิตร

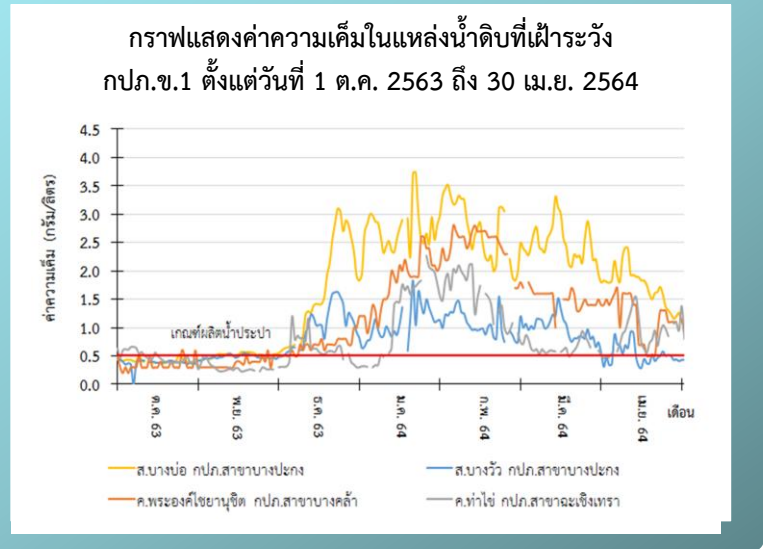

- กปภ.ข.2**
- กปภ.สาขาปทุมธานี** : แม่น้ำเจ้าพระยา
ค่าความเค็ม **0.15** กรัม/ลิตร
 - กปภ.สาขาัญบุรี** : คลองชลประทาน 13
ค่าความเค็ม **0.13 - 0.14** กรัม/ลิตร

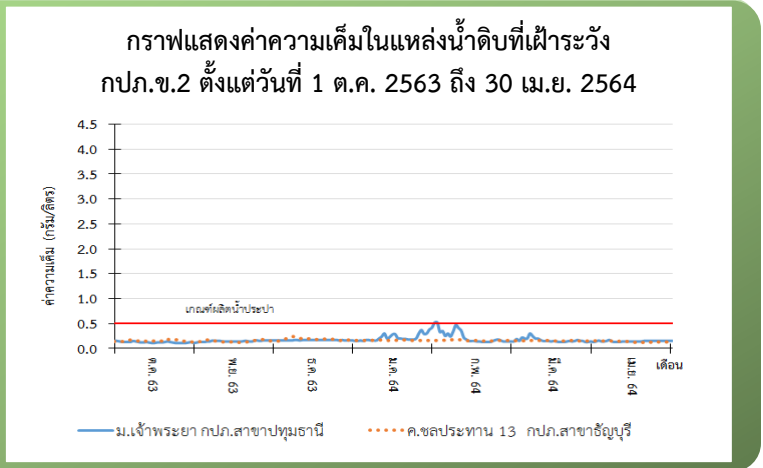

- กปภ.ข.4**
- กปภ.สาขาตะกั่วป่า** : คลองทุ่งมะพร้าว
ค่าความเค็ม **0.07** กรัม/ลิตร (ข้อมูลถึง วันที่ 26 เม.ย.2564)
 - กปภ.สาขาปากพนัง** : แม่น้ำปากพนัง
ค่าความเค็ม **0.50 - 0.68** กรัม/ลิตร

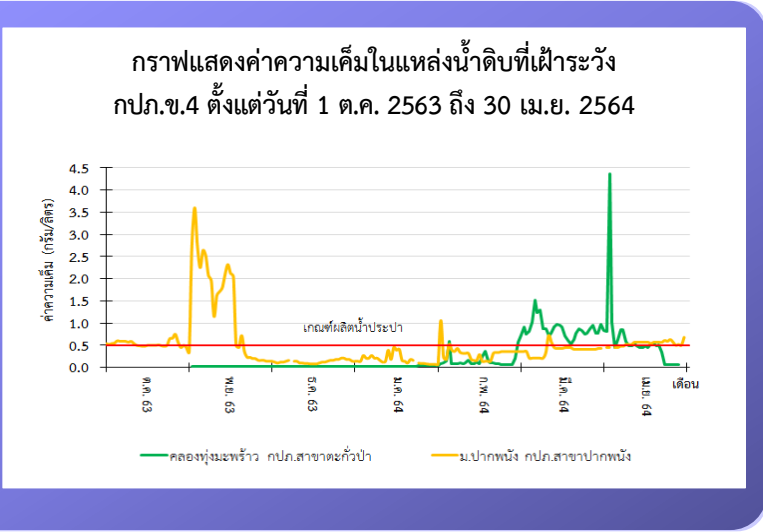

เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขาปทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.
กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ัญบุรี ตะกั่วป่า และปากพนัง เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.