


จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ บางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี อยุธยา ตะกั่วป่า และปากพนัง

กปภ.สาขา 7 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหนุน

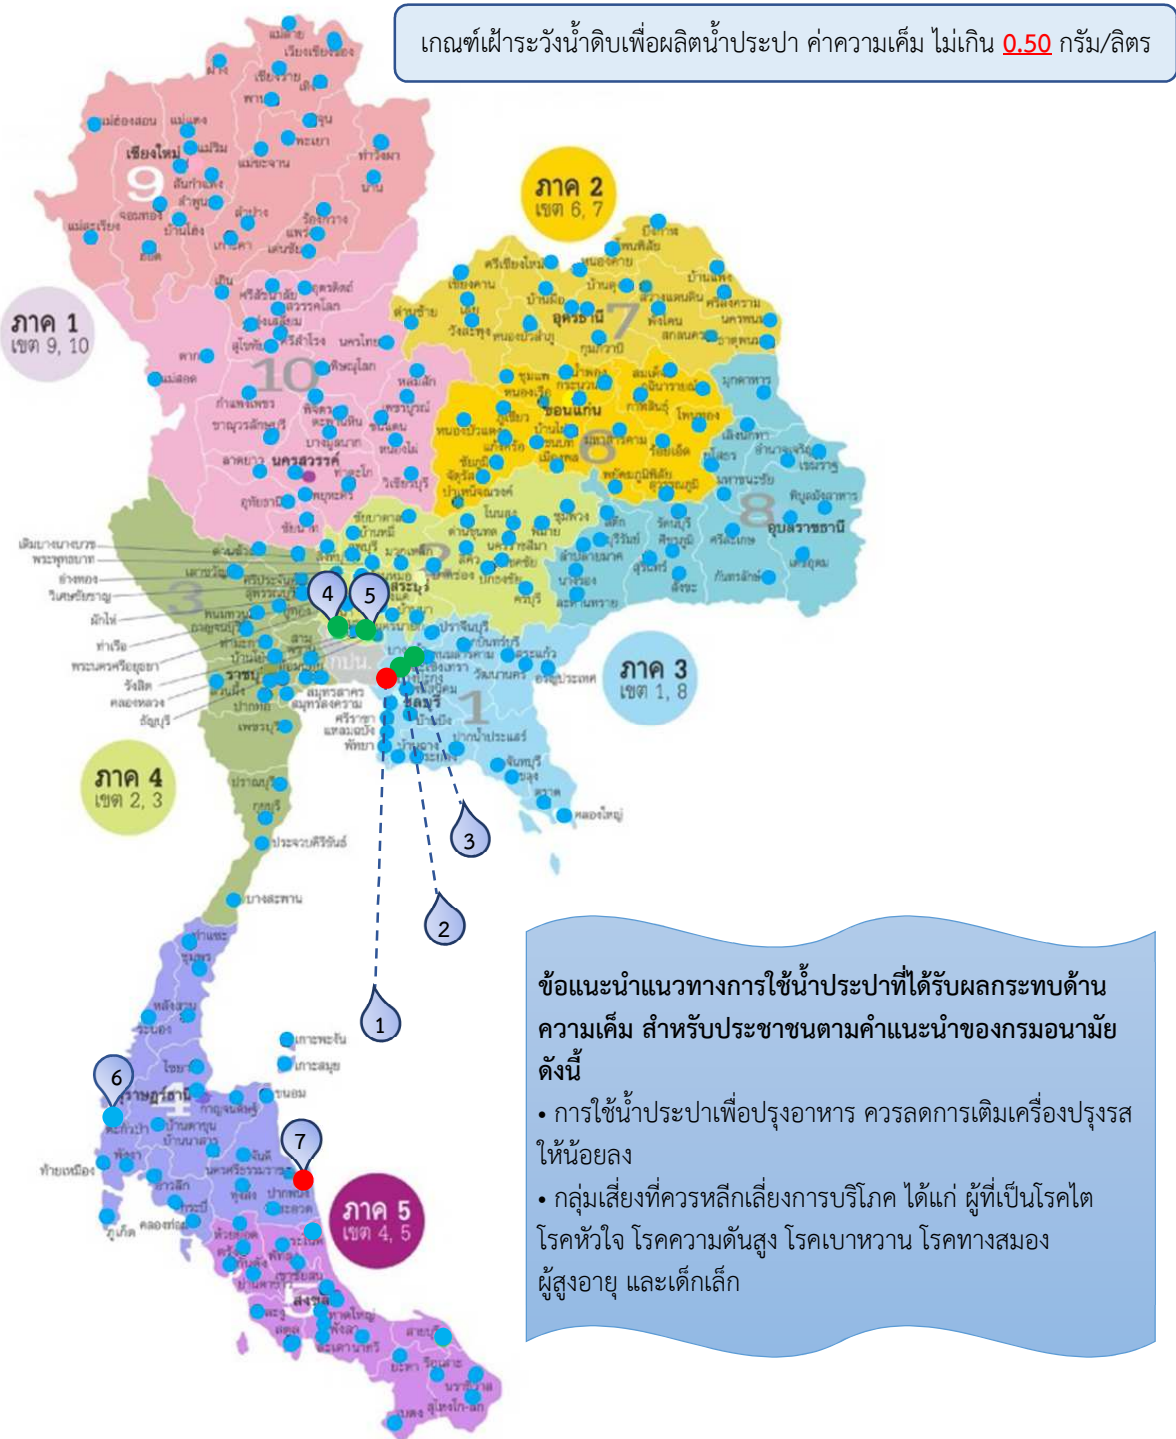

ขอแนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม สำหรับประชาชนตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้


- การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
- กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

หมายเหตุ


- กปภ.สาขา
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบรายวัน ตั้งแต่ 18 - 24 ก.ย. 2564


- #### กปภ.ข.1
- 1 กปภ.สาขาบางปะกง
 - สระพักน้ำดิบบางป่อ (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต) ค่าความเค็ม **0.38** กรัม/ลิตร (ข้อมูลถึง วันที่ 3 ก.ย.2564)
 - สระพักน้ำดิบบางวัว (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิตและน้ำดิบเอกชน) ค่าความเค็ม **0.42 - 0.51** กรัม/ลิตร
 - 2 กปภ.สาขาบางคล้า : คลองพระองค์ไชยานุชิต
 - ค่าความเค็ม **0.25 - 0.46** กรัม/ลิตร
 - 3 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา : คลองท่าไข่
 - ค่าความเค็ม **0.21 - 0.36** กรัม/ลิตร

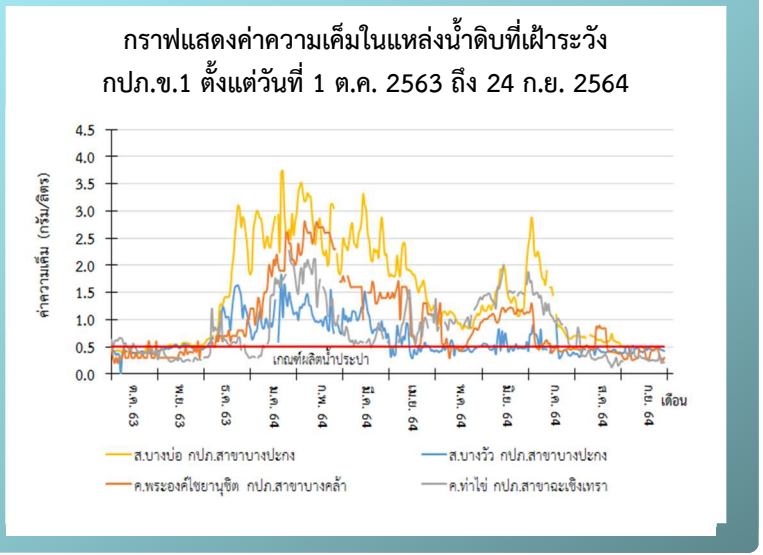

- #### กปภ.ข.2
- 4 กปภ.สาขापทุมธานี : แม่น้ำเจ้าพระยา
 - ค่าความเค็ม **0.08 - 0.10** กรัม/ลิตร
 - 5 กปภ.สาขาอยุธยา : คลองชลประทาน 13
 - ค่าความเค็ม **0.19 - 0.22** กรัม/ลิตร

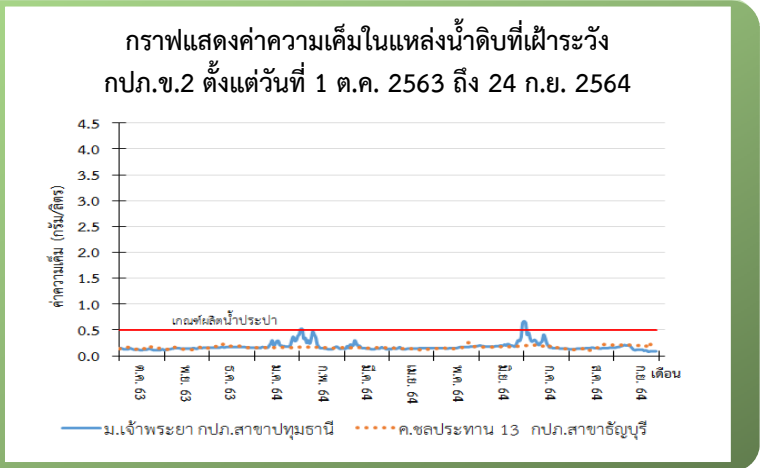

- #### กปภ.ข.4
- 6 กปภ.สาขาตะกั่วป่า : คลองทุ่งมะพร้าว
 - ค่าความเค็ม **0.07** กรัม/ลิตร (ข้อมูลถึง วันที่ 26 เม.ย.2564)
 - 7 กปภ.สาขาปากพนัง : แม่น้ำปากพนัง
 - ค่าความเค็ม **0.59 - 0.61** กรัม/ลิตร

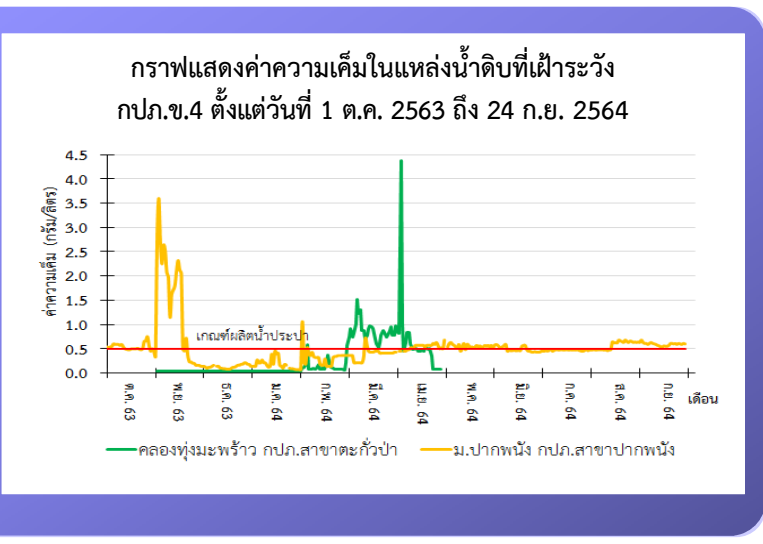

เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขापทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.
กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา อยุธยา ตะกั่วป่า และปากพนัง เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.

ที่มาของข้อมูลคุณภาพน้ำ : กปภ.สาขา และงานควบคุมคุณภาพน้ำ