


จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และระโนด

กปภ.สาขา 5 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหนุน

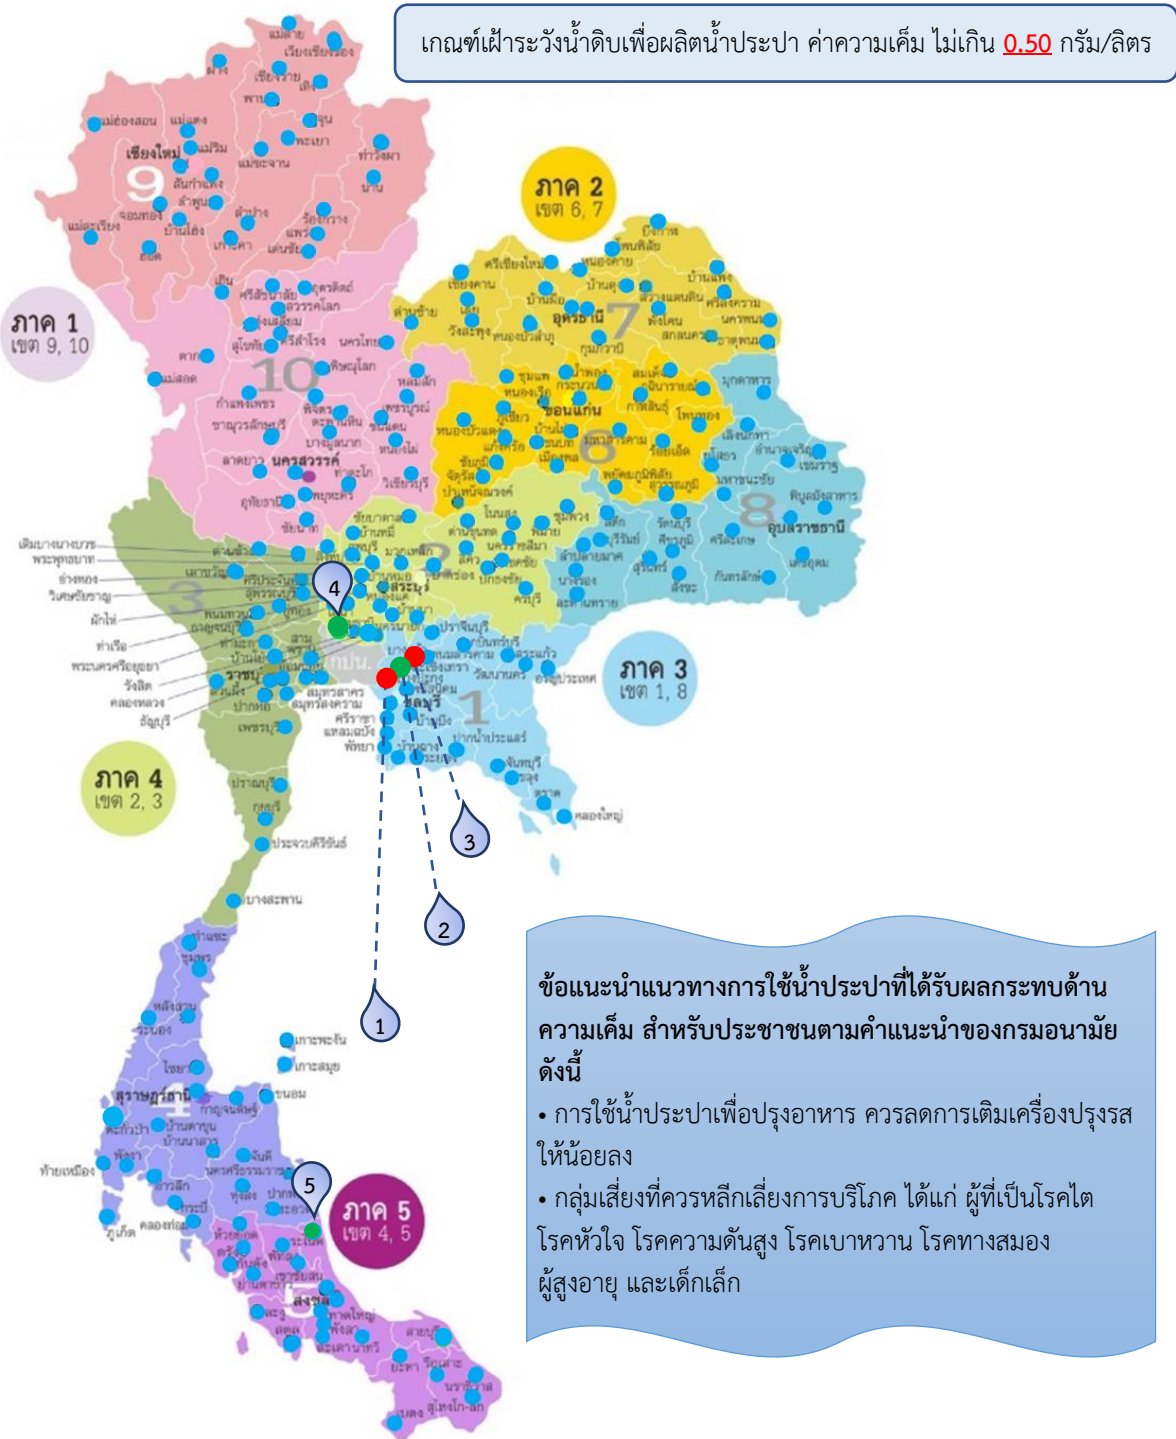


ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม สำหรับประชาชนตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้


- การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
- กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบรายวัน ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มี.ค. 2565


- กปภ.ข.1**
- กปภ.สาขาบางปะกง**
 - สระพักน้ำดิบบางบ่อ (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต) ค่าความเค็ม **0.75 - 1.35** กรัม/ลิตร
 - สระพักน้ำดิบบางวัว (รับน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต สระพักน้ำดิบบางบ่อ) ค่าความเค็ม **0.53 - 0.85** กรัม/ลิตร
 - กปภ.สาขาบางคล้า : คลองพระองค์ไชยานุชิต**
ค่าความเค็ม **0.32 - 0.34** กรัม/ลิตร
 - กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา : คลองท่าไข่**
ค่าความเค็ม **0.56 - 0.67** กรัม/ลิตร

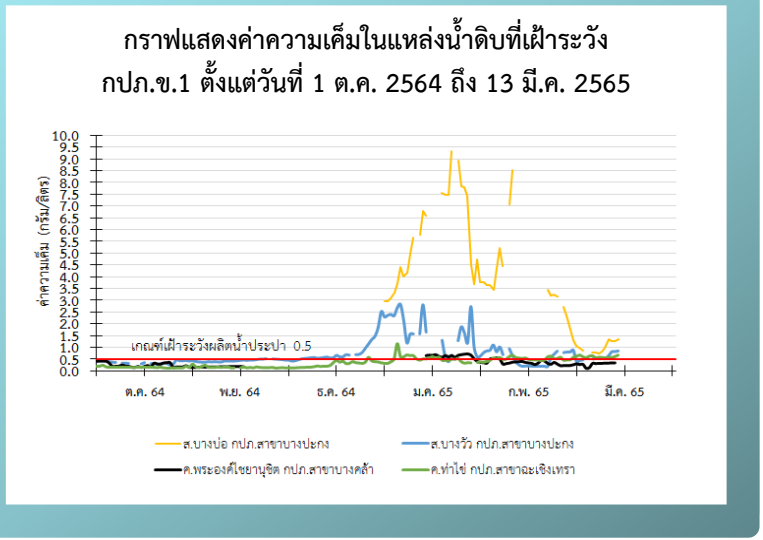

- กปภ.ข.2**
- กปภ.สาขาปทุมธานี : แม่น้ำเจ้าพระยา**
ค่าความเค็ม **0.16 - 0.17** กรัม/ลิตร

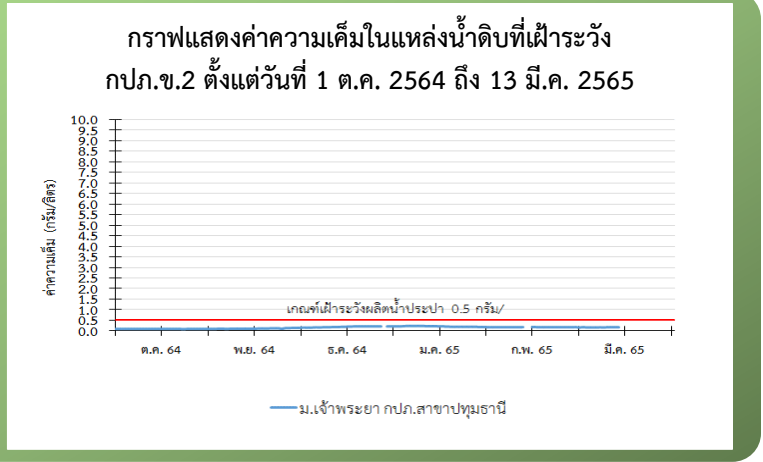

- กปภ.ข.5**
- กปภ.สาขาระโนด : ทะเลสาบสงขลา**
ค่าความเค็ม **0.16** กรัม/ลิตร

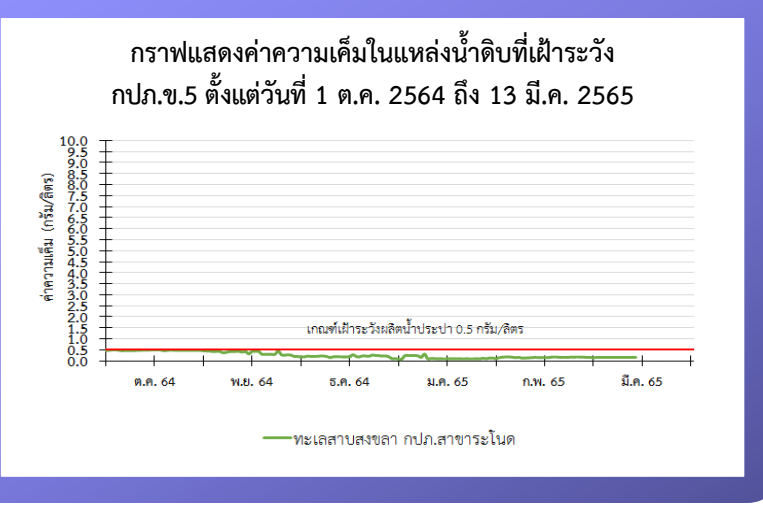

- หมายเหตุ**
- กปภ.สาขา
 - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
 - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขาปทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.
กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา และระโนด เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.

ที่มาของข้อมูลคุณภาพน้ำ : กปภ.สาขา และงานควบคุมคุณภาพน้ำ