


จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาส่งผลต่อคุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ธัญบุรี ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี

## กปภ.สาขา 9 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหนุน

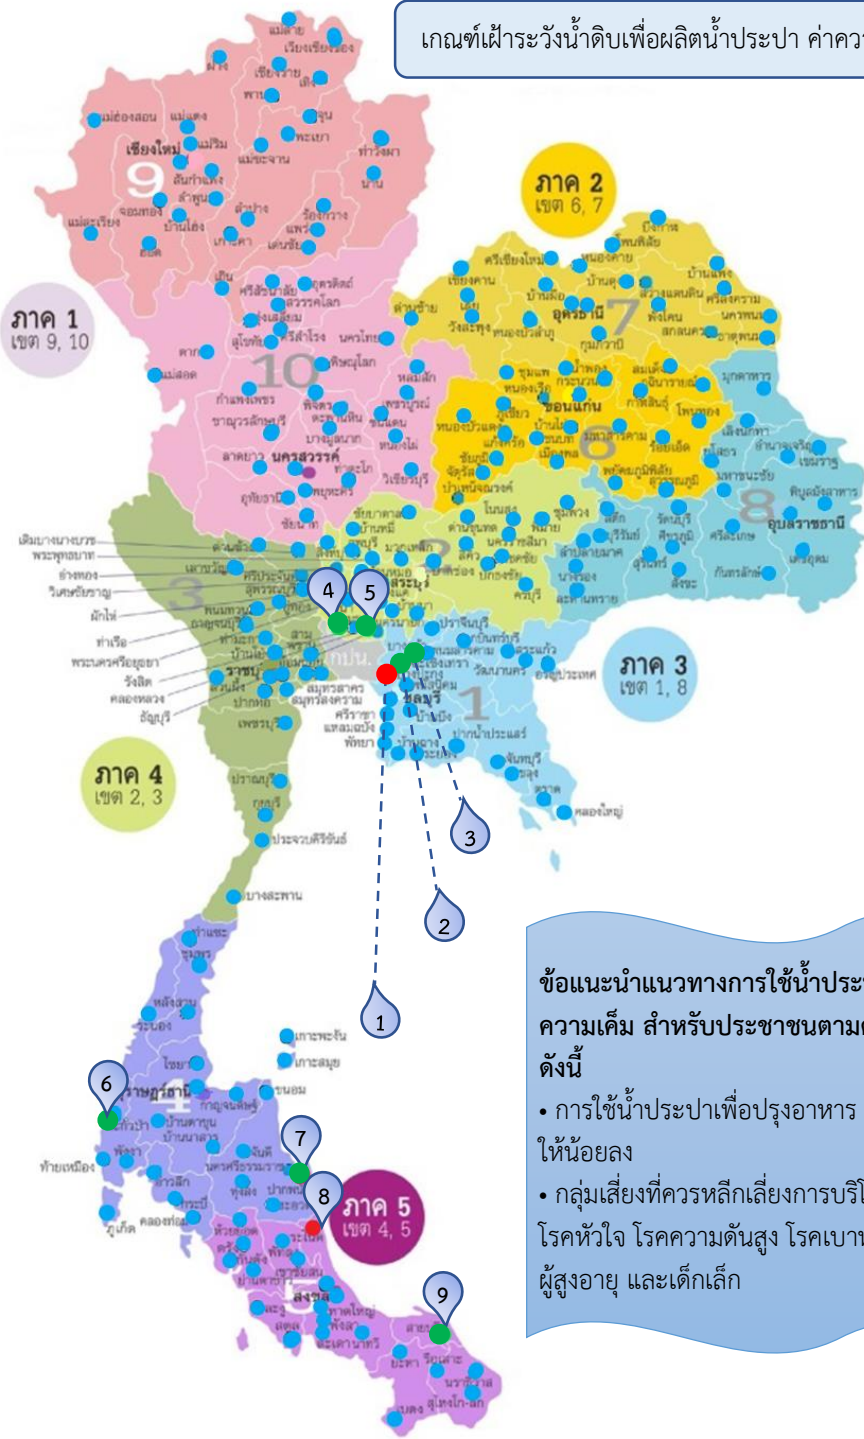

เกณฑ์เฝ้าระวังน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ค่าความเค็ม ไม่เกิน **0.50** กรัม/ลิตร


ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม สำหรับประชาชนตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้

- การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
- กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก


- หมายเหตุ
- กปภ.สาขา
  - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
  - กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

## ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ตั้งแต่ 28 พ.ย. 2563 ถึง 4 ธ.ค. 2563


- ### กปภ.ข.1 (ภาค 3)
- 1 กปภ.สาขาบางปะกง
    - สระพักน้ำดิบบางบ่อ (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต) ค่าความเค็ม **0.53 - 0.66** กรัม/ลิตร
    - สระพักน้ำดิบบางวัว (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิตและน้ำดิบเอกชน) ค่าความเค็ม **0.48 - 0.59** กรัม/ลิตร
  - 2 กปภ.สาขาบางคล้า : คลองพระองค์ไชยานุชิต  
ค่าความเค็ม **0.50** กรัม/ลิตร
  - 3 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา : คลองท่าไข่  
ค่าความเค็ม **0.26 - 0.41** กรัม/ลิตร

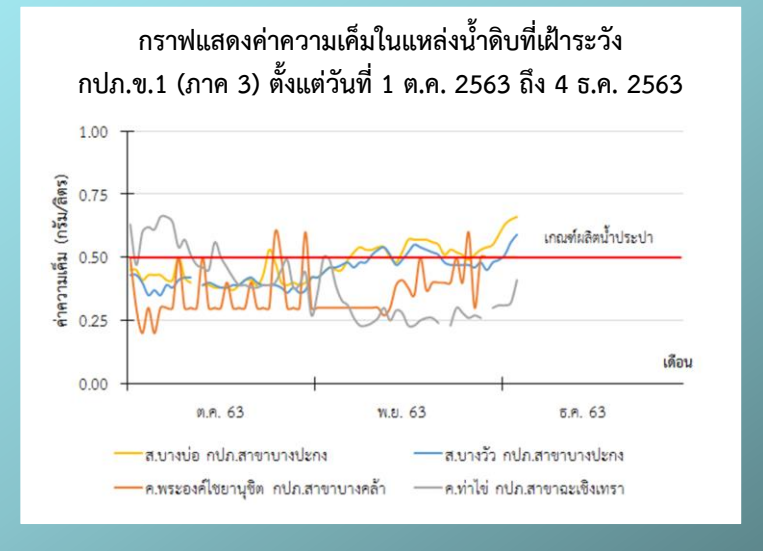

- ### กปภ.ข.2 (ภาค 4)
- 4 กปภ.สาขาปทุมธานี : แม่น้ำเจ้าพระยา  
ค่าความเค็ม **0.16** กรัม/ลิตร
  - 5 กปภ.สาขาธัญบุรี : คลองระพีพัฒน์  
ค่าความเค็ม **0.14 - 0.18** กรัม/ลิตร

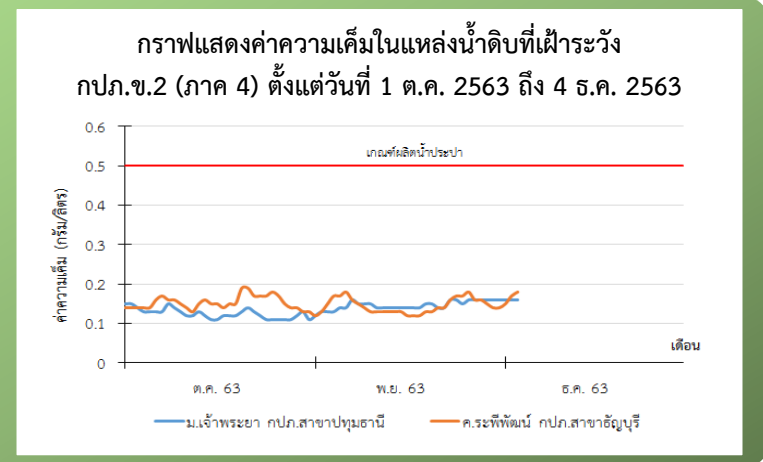

- ### กปภ.ข.4 และ 5 (ภาค 5)
- 6 กปภ.สาขาตะกั่วป่า : คลองทุ่งมะพร้าว  
ค่าความเค็ม **0.03** กรัม/ลิตร
  - 7 กปภ.สาขาปากพนัง : แม่น้ำปากพนัง  
ค่าความเค็ม **0.10 - 0.14** กรัม/ลิตร
  - 8 กปภ.สาขาระโนด : ทะเลสาบสงขลา  
ค่าความเค็ม **0.48 - 1.53** กรัม/ลิตร
  - 9 กปภ.สาขาสายบุรี : แม่น้ำสายบุรี  
ค่าความเค็ม **0.01 - 0.02** กรัม/ลิตร

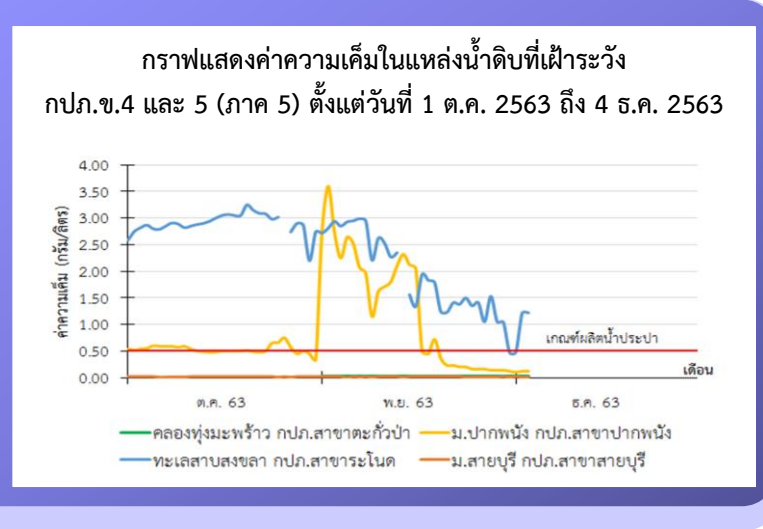

เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขาปทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.  
กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ธัญบุรี ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.

ที่มาของข้อมูลคุณภาพน้ำ : กปภ.สาขา และ งานควบคุมคุณภาพน้ำ